

Mellansvarvbäckens vattenförening  
Ordf. Hampus von Post  
P1 9694  
905 90 UMEÅ

Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt för Mellansvarvbäckens i Umeå kommun  
(2 bil)

Mellansvarvbäckens vattenförening har låtit Västerbottenskommunernas arkitekt- och byggnadskontor upprätta förslag till skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentillgång vid Mellansvarvbäckens vid sjön Bjensjön.

Förslaget har underställts länsstyrelsen i Västerbottens län för fastställelse.

Berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig. Yttranden har vidare inhämtats från hälso- och miljövårdsnämnden samt byggnadsnämnden i Umeå kommun.

Hälso- och miljövårdsnämnden har erinrat om att vid utformningen av 4 § av skyddsföreskrifterna ang. tipping eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde bör en närmare undersökning av riskfaktorer krävas.

Mellansvarvbäckens vattenförening har därefter beretts tillfälle att yttra sig.

Länsstyrelsen finner inte gjord erinran utgöra hinder för fastställelse. Med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen (1918:523 64 § tillagd 1964:10) fastställs det skyddsområde, som anges på karta i ärendet och bilagda allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som skall iakttagas inom området.


Detta beslut äger giltighet även om det överklagas.

Exemplar av föreskrifterna kan köpas hos länsstyrelsen.

Kostnaden för att kungöra detta beslut skall betalas av sökanden.

Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten i Sundsvall, se bilaga (formulär 2).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör Karl Göran Nordström, beslutande, överlantmätare Tore Kvarnbrink, t f förste länsassessor Rulh Burgman och assistent Margareta Wästerby, föredragande.

  
K G Nordström

  
Margareta Wästerby

Bilaga

karta  
föreskrifter  
besvärshänvisning

Kopia till

SNV  
Umeå kommun för anslag ( 3 v bevis emotses)  
statens vägverk  
vattendomstolen 2 ex  
distriktslantmätaren 3 ex  
brandchefen  
hvn  
bn  
handl  
NE  
SSK-pärmen

Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1987-03-11 enligt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentillgång i Mellansvartbäck inom Umeå kommun på sätt som framgår av bifogade karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iakttagas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE I

MELLANSVARTBACK

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Aterfyllning av grus- eller sandtar får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringen fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

## § 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken. Undantag från detta förbud gäller dock för befintliga infiltrationsanläggningar inom skyddsområdet enligt bifogade ritning nr 359-73, rev E.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tätt material och med täta fogar.

## § 6

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med be-  
tryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening.  
Sådana anordningar ska utföras enligt av hälsovårdsnämnden för  
varje särskilt fall lämnade anvisningar.

## § 7

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast  
användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande  
av jordbruksfastighet. Avloppsslar får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom  
göras till hälso- och miljövårdsnämnden.

## § 8

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om  
brandfarliga varor (SFS 1961:568) och kommerskollegiets till-  
tagningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras  
med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av  
lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973/329) och KK  
27 april 1973 (SFS 1973/334) om hälso- och miljöfarliga varor.  
(Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga  
ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel,  
smörj- och transformatorolja och vägsalt).

## § 9

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas  
med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller riktande  
arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i  
mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

## § 10

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av  
hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan, samt spräng-  
ämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga  
varor.

## § 11

Armälar ska göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

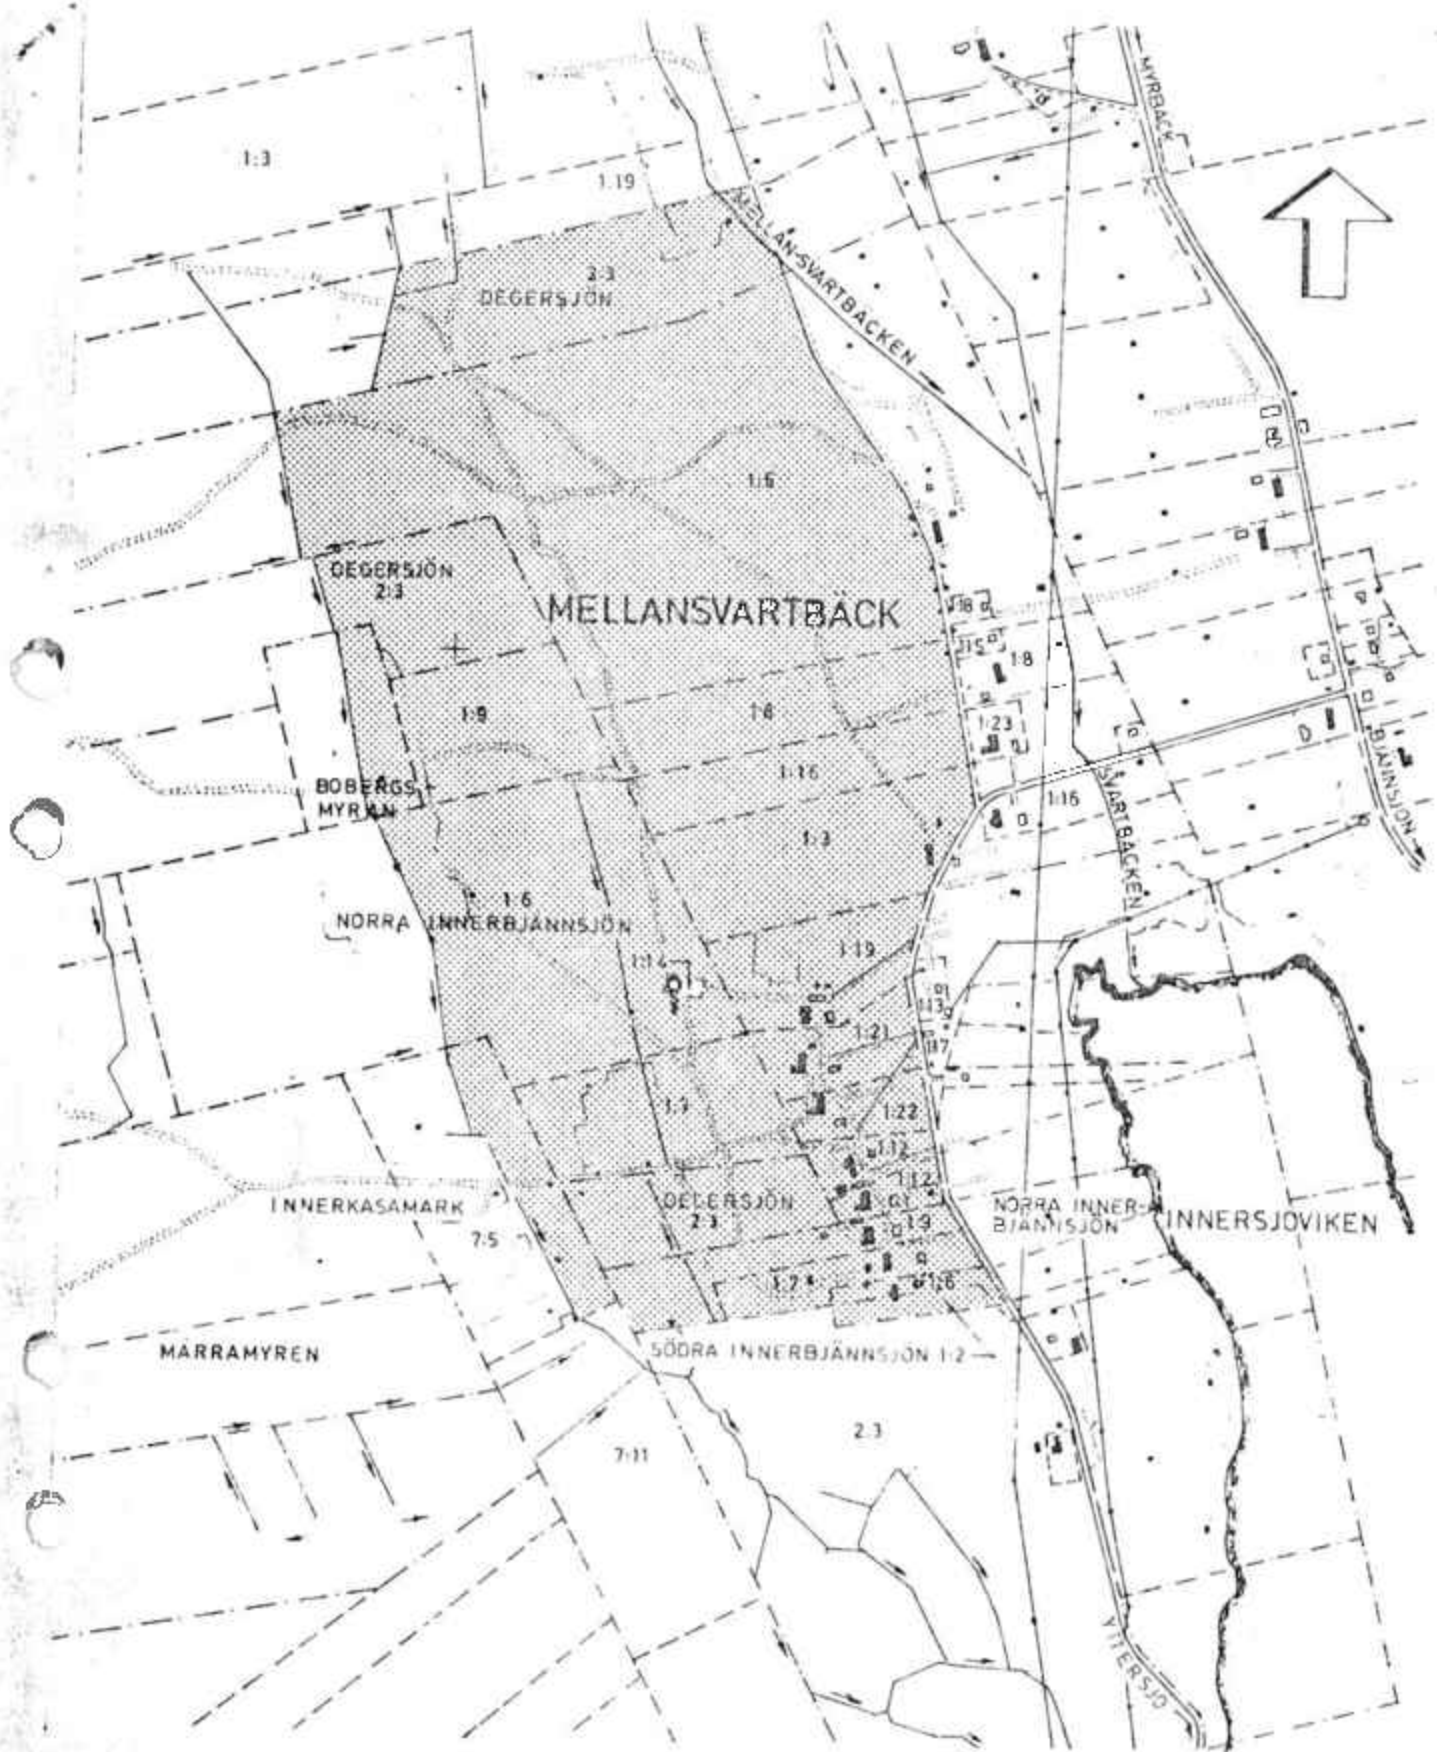
## § 12

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varur - medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.



Om straff

## § 13

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd beskräffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.



BETECKNINGAR

-  BRUKSOMRÅDE  
MED VATTENTÄKT
-  SKYDDSOMRÅDE  
I ÖVRIGT



UMEÅ KOMMUN

MELLANSVARTBÄCK

KARTA ÖVER SKYDDSOMRÅDE  
FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG